


平成23年東北地方太平洋沖地震により
発生した津波の調査・評価について
(東京電力株式会社 福島第一、第二原子力発電所)

平成23年10月5日
原子力安全・保安院

2.1 福島第一原子力発電所における津波調査結果

(3) 波高計データ

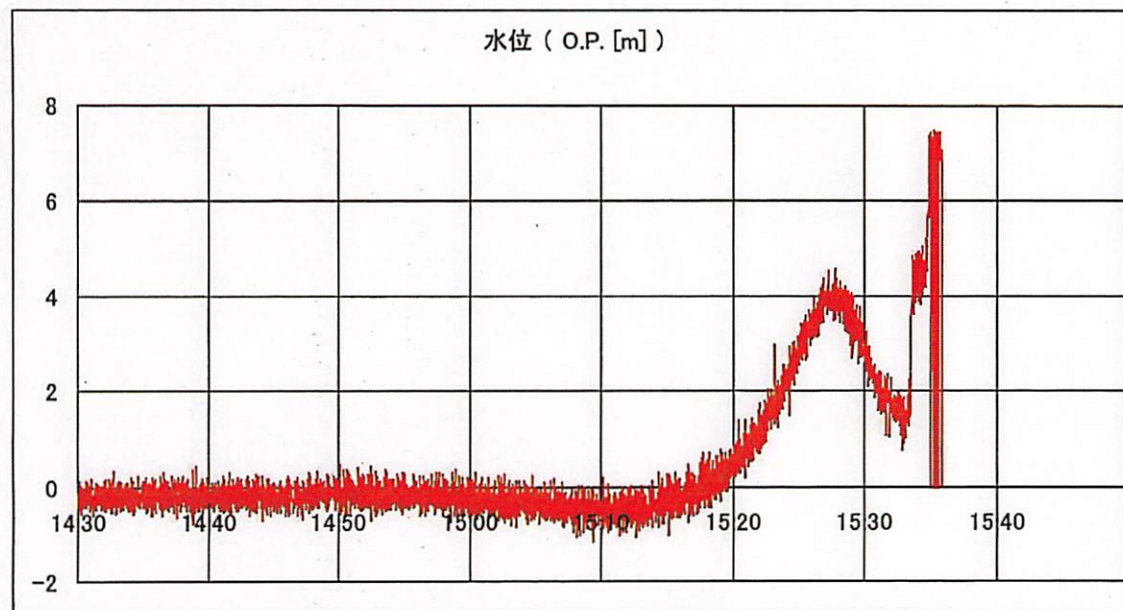


仕様

- ・超音波式波高計
- ・観測レンジ: 波高 $-7.5 \sim +7.5$ m
- ・データのサンプリング間隔: 0.5秒

福島第一原子力発電所における波高計記録

(平成23年3月11日、地盤変動は考慮していない)

(計器取替作業中であったため、時刻は校正されていない)

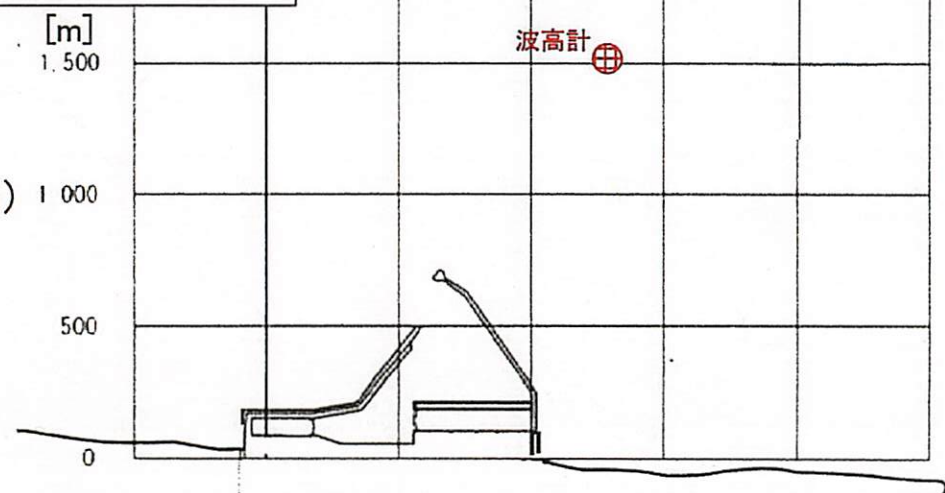

福島第一原子力発電所における波高計の設置位置図